

Cassette unit 60x60 FDTC25VH1 2,5 kW warmtepomp inverter R32

Artikelnummer

7006010



Omschrijving

Cassette unit 60x60 FDTC25VH1 2,5 kW warmtepomp inverter R32

Let op! Het paneel dient los erbij besteld te worden.

Downloads

Documentatie/Links

Maatschetskening

Geluidsspecificaties

Gebruikershandleiding

Conformiteitsverklaring

MHI_declaration_of_confirmity_FDT_
FDTx_FDU_FDUx_FDE_FDFW.pdf

Uw partner

Accessoires



Infraroodbediening
RCN-TC-5AW-E3 t.b.v. cassette
model FDTC

7140489



Ecotouch bediening RC-EX3D met
lekdetectie alarm

7150083



Wandbediening RC-ES1
design-uitvoering

7150085



Externe module INWFIMHI001R100
voor aansluiting PAC en KX op
draadloze netwerken

7090892



Print SC-ADNA-E t.b.v. van
koppeling RAC aan superlink II

7140187



Bewegingsmelder LB-TC-5W-E
t.b.v. cassette model FDTC

7140493

Algemene specificaties

Artnr	7006010
Merk	Mitsubishi Heavy Industries
EAN	4961317402924
Serie	Cassette unit 60x60 FDTC-VH
Bestelcode leverancier	FDTC25VH1
Kortingsgroep	007000
HS-code	84159000


Uw partner

Technische specificaties

Model	Cassettemodel 60x60
Koelcapaciteit [kW]	2,5
Verwarmingscapaciteit [kW]	2,9
Kleur	Hangt af van keuze paneel
Ingebouwde wifi-module	Optioneel
Aanwezigheidssensor	Optioneel
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho	390/450/510/570
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho	28/32/36/39
Geluidsvermogen [dB(A)]	52
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50
Condensaansluiting	Ø32
Hoogte [mm]	248
Breedte [mm]	570
Diepte [mm]	570
Gewicht [kg]	13,5
Aansluitmaat [inch]	1/4 - 3/8
Systeem compatibiliteit	Alleen Single split
Paneel inbegrepen	Nee

Maatschetstekeningen

4-way ceiling cassette type (FDTC) FDTC25VH1, 35VH1

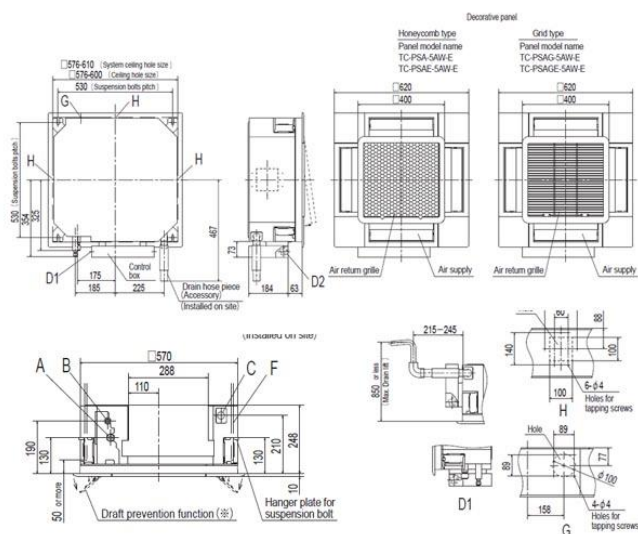

- Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
(2) This unit is designed for 2x2 grid ceiling.
If it is installed on a ceiling other than 2x2 grid ceiling,
provide an inspection opening on the control box side.
(3) Draft prevention function (3) is provided on the panel TC-PSA(G)E-5AW-E only.

Symbol	Content
A	Gas piping $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Liquid piping $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Drain piping VP25 (O.D.32)
D 1	Power supply connection
D 2	Remote control code and signal wiring connection
F	Suspension bolts (M10 or M8)
G	Outside air opening for ducting (Knock out)
H	Air outlet opening for ducting $\phi 125$ (Knock out)
J	Inspection opening 450x450

